

EI 60	R_w=52 dB
H _{max} = 4 m	I.G. 327558
LAPI 177/C/15-262 FR	


T4 – Τοίχος μονού σκελετού 75/100 μονής στρώσης HABITO με ορυκτοβάμβακα

Ο εσωτερικός τοίχος θα είναι μονής στρώσης με γυψοσανίδες RIGIPS/GYPROC της εταιρείας SAINT-GOBAIN, στερεωμένες σε μονό μεταλλικό σκελετό . και με τοποθέτηση οικολογικού ορυκτοβάμβακα ISOVER αντίστοιχου πάχους στο διάκενο των μεταλλικών προφίλ

Η εσωτερική τοιχοποιία θα κατασκευαστεί με βάση τις κατασκευαστικές Οδηγίες RIGIPS και γενικά, θα παρουσιάζει μία ενιαία, και απόλυτα κατακόρυφη επιφάνεια, με ακριβείς περασιές και γωνίες καλά ζυγισμένες, έτοιμη για βαφή ή, επικόλληση ταπετσαρίας ή πλακιδίων.

Πιο συγκεκριμένα:

Για την **τοιχοποιία T4** (η τομή της παρατίθεται πιο κάτω) θα χρησιμοποιηθούν:

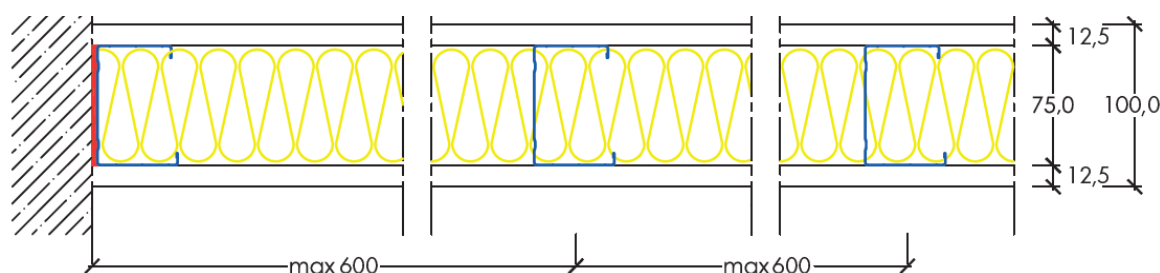

Μονή στρώση γυψοσανίδες HABITO 13 (τύπος DFIR), 12,5mm, με αντίδραση στη φωτιά A2-s1,d0 αμφίπλευρα μεταλλικού σκελετού (Ορθοστάτης) RIGIPS C 50/75/50, πάχους 0.6mm, τοποθετημένου ανά 600mm, επάνω σε στρωτήρα RIGIPS U 40/75/40, πάχους 0,6mm που θα είναι στερεωμένος με μεταλλικό βύσμα RIGIPS και μεταξύ τους απόσταση ανά 500mm

Στο διάκενο του μεταλλικού προφίλ (ορθοστάτη) θα τοποθετηθεί ορυκτοβάμβακας ISOVER PAR GOLD 4+ 70mm, 30kg/m³, με αντίδραση στη φωτιά A1 (άκαυστο).

Οι γυψοσανίδες HABITO 13 πάχους 12,5 mm θα στερεωθούν επί του μεταλλικού προφίλ με βίδες HABITO TN 4.2x26 που θα τοποθετηθούν σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των 25cm και σε απόσταση 1-1.5cm από τις ακμές της γυψοσανίδας.

Η αρμολόγηση των γυψοσανίδων θα γίνει με το υλικό RIGIPS SUPER ή GYPROC EVO PLUS 30ή60ή120 και χρήση χαρτοταινίας ή υαλοταινίας Fibatape, μέχρι την ολοκλήρωση του επιπέδου αρμολόγησης Q2 (γέμισμα σε 2 στρώσεις).

Ανάλογα με τις απαιτήσεις ηχομόνωσης, συνίσταται η χρήση αυτοκόλλητης αφρώδους ταινίας RIGIPS PE* στην πίσω πλευρά του στρωτήρα.

*Αφρώδης αυτοκόλλητη ταινία πολυαιθυλενίου πάχους 3.5mm (και πλάτους ανάλογου του πλάτους του στρωτήρα που χρησιμοποιείται) κατά DIN 4102-1. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελαστική μαστίχη σφραγίσματος με πιστόλι.